


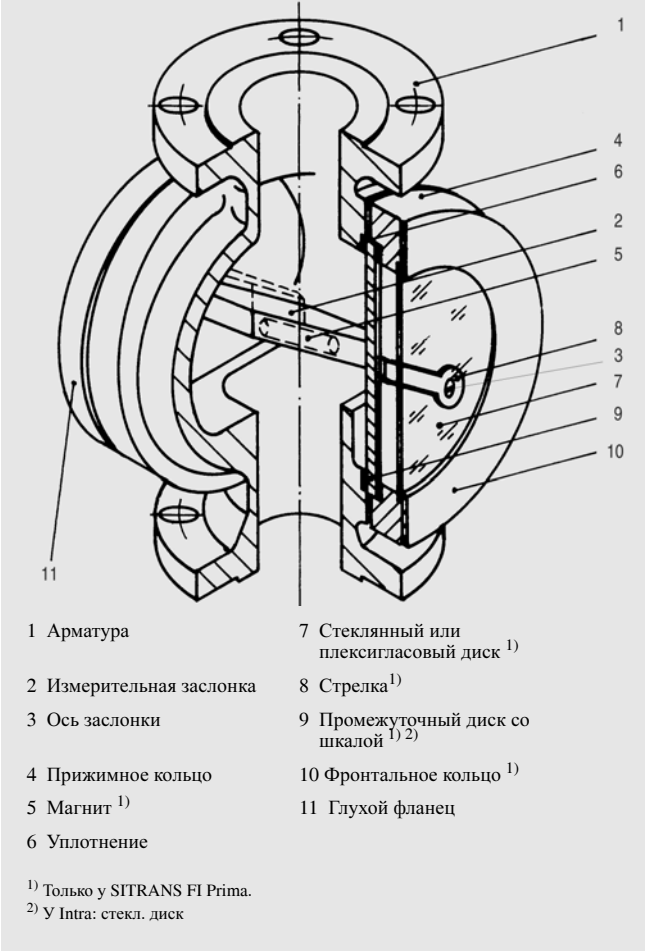

- 1 Арматура

2 Измерительная заслонка

3 Ось заслонки

4 Прижимное кольцо

5 Магнит¹⁾

6 Уплотнение
- 7 Стекланный или
плексигласовый диск¹⁾

8 Стрелка¹⁾

9 Промежуточный диск со
шкалой^{1) 2)}

10 Фронтальное кольцо¹⁾

11 Глухой фланец

¹⁾ Только у SITRANS FI Prima.

²⁾ У Intra: стекл. диск

Варианты исполнения

SITRANS F I Intra

Конструкция	Тип А	Тип АА	Тип С	Тип D
Арматура	EN-GJL-250 (GG 25)		EN-GJL-250 (GG 25) с рез. покрытием	Нерж.сталь W.-Nr. 1.4581
Нажимное кольцо	GG 25			
Крышка сзади	глухой фланец GG 25	закаленное стекло (при темп. > 90 °C: боросиликатное стекло)		
Диск шкалы	закаленное стекло (при темп. > 90 °C: боросиликатное стекло)			
Макс. температура измеряемого вещества	150 °C, в зависимости от уплотнения и диска шкалы		90 °C	150 °C, в зависимости от уплотнения и диска шкалы
Доп. рабочее давление, соединение DIN 2501, PN 10 до 16 ASME B16.5 RF class 150	DN 25: 16 бар DN 40 до 50: 10 бар DN 65 до 150: 8 бар 1": 232 psi 1 1/2 до 2": 145 psi 2 1/2 до 6": 116 psi		DN 40 до 50: 10 бар DN 65 до 150: 8 бар 1 1/2 до 2": 145 psi 2 1/2 до 6": 116 psi	DN 25: 16 бар DN 40 до 50: 10 бар DN 65 до 150: 8 бар 1": 232 psi 1 1/2 до 2": 145 psi 2 1/2 до 6": 116 psi

Стандартные конструкции для ясных и прозрачных жидкостей